

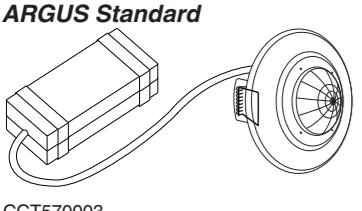
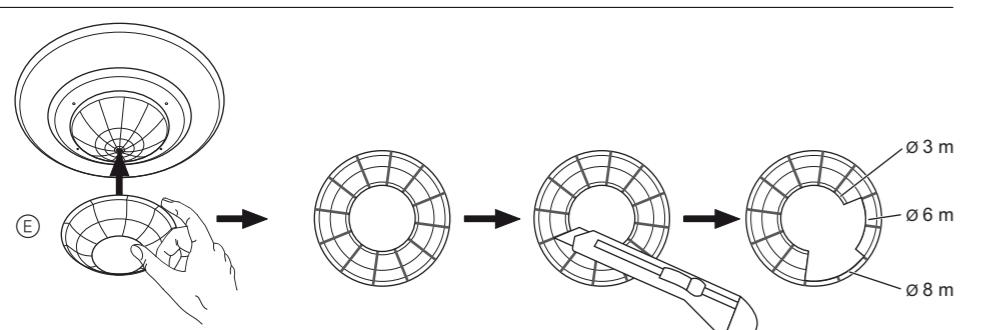
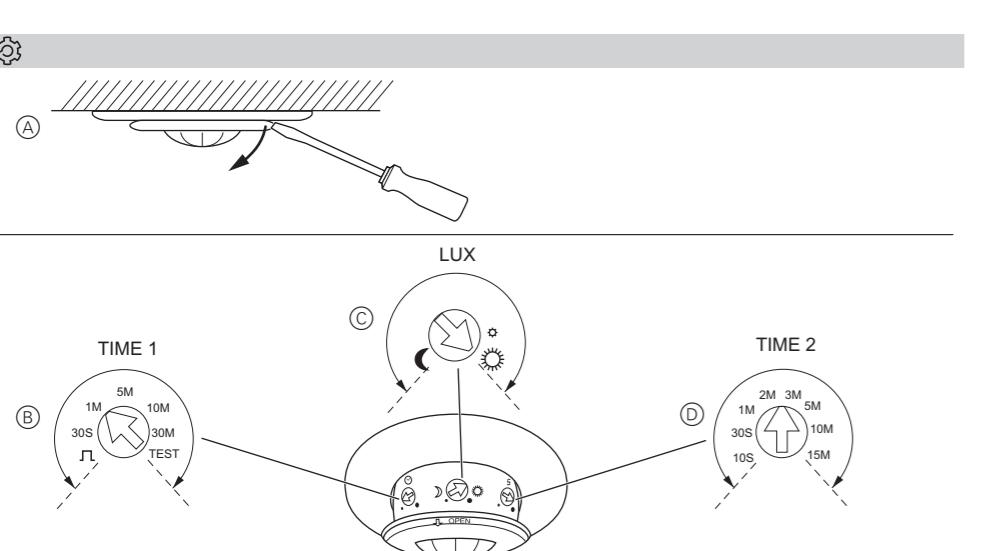


ARGUS Standard

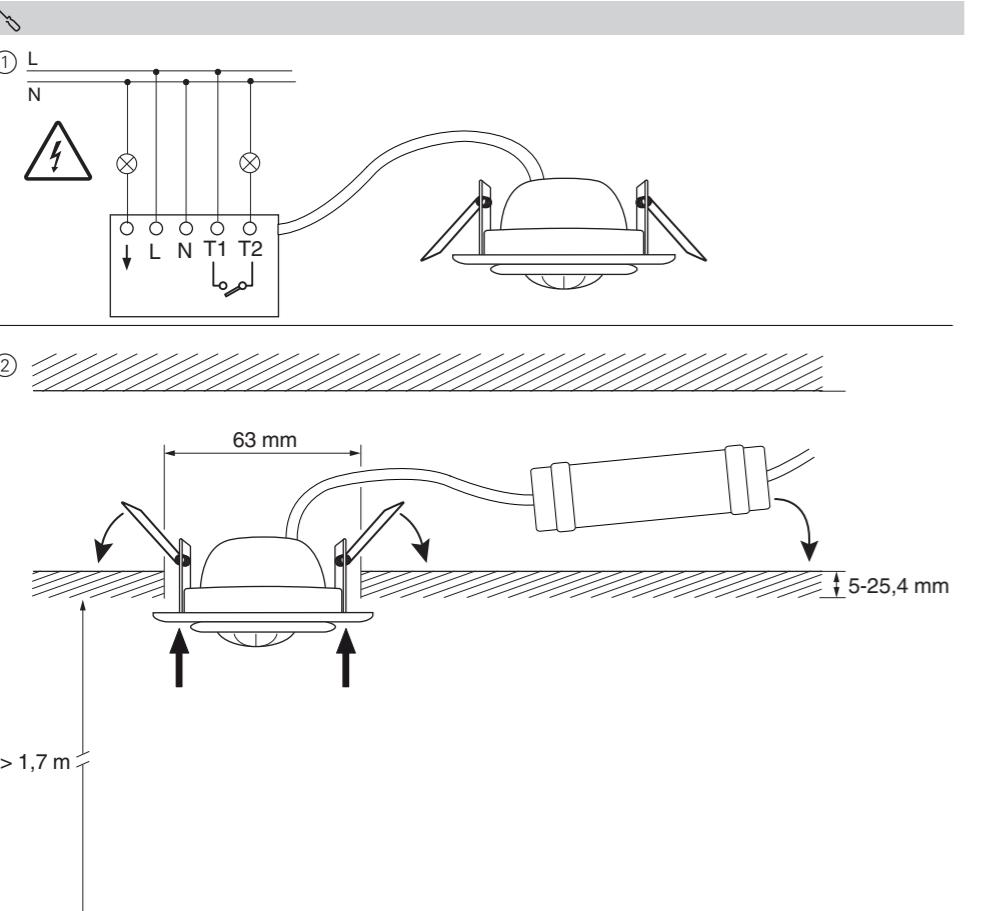

CCT570003

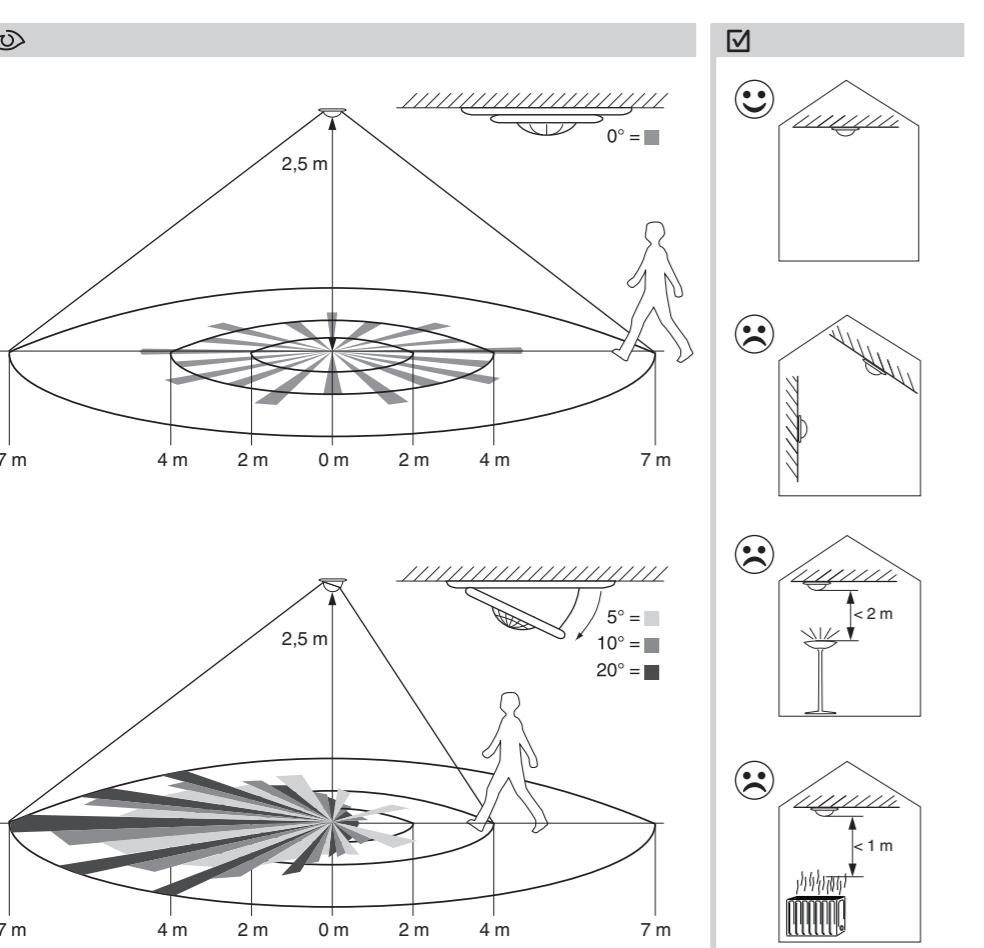

en

360° False ceiling indoor movement detector - 2 channel

For your safety

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the movement detector

The 360° False ceiling indoor movement detector (called **movement detector** below) detects moving heat sources in its detection range (passive infra-red technology). At each detection it switches on a lamp (channel 1) and a ventilator (channel 2), for example. For each channel an adjustable period of time can be set. Channel 1 switches, in case of a movement detection, only if the ambient light level is below the adjustable brightness threshold. The movement detection for channel 2 is carried out brightness independent. With the setting of pulse (for channel 1) the lamp is switched on for 1 s and off for 9 s in case of movement detection. This cycle repeats as long as movement is detected. For information on the area of detection, see

Selecting the installation site

The movement detector is intended only for indoor dropped-ceiling mounting (e.g. office, hall). The movement detector should be installed in such a way that there are no light or heat sources in the area of detection, to avoid unwanted switching. For information on the installation site, see

Mounting the movement detector

For information on installation, see

i After switching the supply voltage on, the movement detector requires approximately 60 s (initialisation) until it is ready for operation.

Setting the movement detector

For information on the operating elements, see

To reach the setting knobs, tilt the movement detector head (A) as far as possible.

1. Time 1 (B)

The time can be set variably from "pulse", 30 s to 30 min. Timer starts counting from the latest detected movement. While there is still movement in the detecting area, the LED indicator and lighting will remain on and the timer will keep resetting.

Pulse (leftmost position):

- The sensor reacts to any motion in the detecting area, and to the settings of Lux.
- When the sensor is activated, the LED indicator and lighting will turn on for 1 s and off for 9 s as a complete period before receiving another detection.

Test (rightmost position):

- The Lux setting is deactivated.
- When the sensor is activated by motion, the red LED and the lighting will be turned on for 3 seconds.

2. Time 2 (D)

The time can be set variably from 10 s to 15 min. Timer starts counting from the latest detected movement. While there is still movement in the detecting area, the LED indicator will remain on and the timer will keep resetting. The Lux setting is deactivated.

3. Lux (C)

The Lux adjustment controls the light level at which the unit will switch on the light when movement is sensed. If set to the maximum position, it will switch during daylight. If set to the minimum position, it will operate only in total darkness. Ideally it should be set at dusk or in the light conditions under which the sensor and lights are expected to operate.

The movement detector is now in automatic mode. The LED indicator blinks regularly. In case of movement detection the LED display lights up as long as a movement is detected.

What should I do if there is a problem?

Load is not switching on.

- Ensure power supply.
- Check the detection area.
- Increase detection brightness (C).

Load is briefly switched on and off again.

- Avoid reflecting surfaces in the detection range of the movement detector.
- Increase ambient temperature. Sensor sensitivity increases as ambient temperature decreases.
- Check if the overshoot time is not set to pulse (position leftmost) or test (position rightmost).

Load is permanently switched on.

- Check the connection of the movement detector.
- Reduce overshoot time (B).
- Increase the distance between the movement detector and any heating, air conditioning or ventilation unit.

Maintenance and care

Clean the lens and the housing with a damp cloth when dirty.

Technical data

Mains voltage:	220-240 V~, 50/60 Hz
Load	
Channel 1:	
Incandescent lamps:	max. 1000 W
HV Halogen lamps:	max. 1000 W
LV Halogen lamps with electronic transformer:	max. 250 VA
LV Halogen lamps with iron-core transformer:	max. 500 VA
Fluorescent lamps:	max. 200 VA
Energy saving lamps and LED:	max. 100 W
Channel 2 (potential free output):	
Relay rating:	max. 5 A ($\cos\phi=1$), 250 V AC
Motor load:	max. 100 W
Overshoot time channel 1:	pulse, 30 s to 30 min
Overshoot time channel 2 (brightness independent):	10 s to 15 min
Detection range at mounting height of 2.5 m:	max. 360° / 7 m
Detection brightness:	5-2000 lx
Fuse:	10 A circuit breaker

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.
schneider-electric.com/contact

fr

Détecteur de mouvement 360° pour l'intérieur et pour faux plafond - canal 2

Pour votre sécurité

DANGER
RISQUES D'ELECTROCUSSION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Les systèmes électriques doivent être installés uniquement par des techniciens professionnels qualifiés. Les techniciens en question doivent posséder une connaissance approfondie des tâches suivantes :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de plusieurs appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, réglementation nationale sur le câble

Le non-respect des présentes instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

GEFAHR
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Eine sichere Elektroinstallation muss durch qualifizierte Fachkräfte ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, lokale Anschlussbestimmungen und Vorschriften

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Voor uw veiligheid

GEVAAR
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLO-SIE OF VLAMBOOG

de
360° Innen-Bewegungsmelder für die Zwischendecke

For your safety

GEFAHR
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Eine sichere Elektroinstallation muss durch qualifizierte Fachkräfte ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, lokale Anschlussbestimmungen und Vorschriften

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Voor uw veiligheid

GEVAAR
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLO-SIE OF VLAMBOOG

nl
360° bewegingmelder voor hangende plafonds binnenshuys - 2 kanalen

Voor uw veiligheid

GEVAAR
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLO-SIE OF VLAMBOOG

De veilige elektrische installatie mag alleen door ervaren deskundigen worden uitgevoerd. Ervarendeskundigen moeten kunnen voorleggen dat zij grondige kennis over het volgende hebben:

- Aansluiten op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Veiligheidsnormen, lokale aansluitingsvoorschriften en relevante bepalingen

Het niet-naleven van deze instructies zal de dood of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Kennismaking met de bewegingmelder

De 360° bewegingmelder voor hangende plafonds binnenshuys (hierna **bewegingmelder**) detecteert bewegende warmtebronnen binnen het detectiebereik (passieve infraroodtechnologie). Bij elke detectie schakelt de melder bijvoorbeeld een lamp (kanaal 1) en een ventilator (kanaal 2) aan. Voor elk kanaal kan een instelbare tijdsduur worden vastgelegd. Kanaal 1 schakelt bij detectie van een beweging de lamp in wanneer de omgevingshelligiteit onderhalb der instelbare Helligkeitsschwelle liegt. De Bewegungserkennung für Kanal 2 erfolgt helligkeitsunabhängig. Mit der Einstellung Impuls (für Kanal 1) wird die Lampe bei Bewegungserkennung für 1 s ein und für 9 s ausgeschaltet. Dieser Zyklus wiederholt sich, solange Bewegung erkannt wird. Informationen zum Erfassungsbereich siehe

Montageort auswählen

Der Bewegungsmelder ist nur für die Montage in eine abgehängte Decke im Innenbereich (z.B. Büro, Flur) vorgesehen.

Um unerwünschtes Schalten zu vermeiden, Bewegungsmelder so anbringen, dass sich im Erfassungsbereich keine Licht- oder Wärmequellen befindet.

Informationen zum Montageort siehe

Bewegungsmelder montieren

Informationen zur Montage siehe

i Nach dem Einschalten der Versorgungsleitung braucht der Bewegungsmelder ca. 60 s (Initialisierung), bis er betriebsbereit ist.

Bewegungsmelder einstellen

Informationen zu den Bedienelementen siehe

Zum Erreichen der Einstellknöpfe Bewegungsmelderkopf (A) maximal kippen.

1. Zeit 1 (B)

Die Zeit kann variabel eingestellt werden von "Impuls", 30 s bis 30 min. Die Ablaufzeit zählt von der letzten erkannten Bewegung. Während in Erfassungsbereich Bewegung ist, bleibt die LED-Anzeige und die Beleuchtung an und die Zeit beginnt immer wieder von neu.

Impuls (Position ganz links):

- Der Sensor reagiert auf jede Bewegung im Erfassungsbereich und auf die Lux-Einstellung.
- Wenn der Sensor aktiviert wird, schalten sich die LED-Anzeige und die Beleuchtung restent an und die minuterie continue de se réinitialiser.

Test (Position ganz rechts):

- Die Lux-Einstellung ist deaktiviert.
- Wenn der Sensor durch Bewegung aktiviert wird, schalten sich die LED-Anzeige und die Beleuchtung für 3 s ein.

2. Zeit 2 (D)

Die Zeit kann variabel eingestellt werden von 15 s bis 15 min. Laufzeit beginnt zu compter depuis der letzten erkannten Bewegung. Tant qu'il y a du mouvement dans la zone de détection, le témoin LED reste allumé et la minuterie continue de se réinitialiser. Le témoin Lux est déactivé.

3. Lux (C)

Die Lux Einstellung kontrolliert die Helligkeitsschwelle, bei der das Gerät das Licht einschaltet wenn Bewegung erkannt wird. Bei maximaler Einstellung schaltet das Gerät bei Tageslicht. Bei minimaler Einstellung arbeitet es nur in totaler Dunkelheit. Idealerweise sollte es bei Abenddämmerung oder bei den Lichtverhältnissen eingestellt werden, bei denen der Sensor arbeiten und das Licht einschalten soll.

Der Bewegungsmelder ist jetzt im Automatikbetrieb. Die LED-Anzeige blinkt regelmäßig. Im Falle einer Bewegungserkennung leuchtet die LED-Anzeige solange wie Bewegung erkannt wird.

Was tun bei Störungen?

Verbraucher wird nicht eingeschaltet.

- Stromversorgung sicherstellen.
- Erfassungsbereich prüfen und anpassen
- Helligkeitsschwelle (C) erhöhen.

Verbraucher wird kurz ein- und wieder ausgeschaltet.

- Reflektierende Oberflächen im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders verhindern.
- Umgebungstemperatur erhöhen. Sensorempfindlichkeit steigt mit abnehmender Umgebungstemperatur.
- Prüfen ob die Nachlaufzeit nicht auf Impuls (Position ganz links) oder Test (Position ganz rechts) steht.

Verbraucher ist ständig eingeschaltet.

- Anschluss des Bewegungsmelders überprüfen.
- Nachlaufzeit (B) reduzieren.
- Abstand des Bewegungsmelders zu Heizung, Klimaanlage oder Lüftung erhöhen.

Wartung und Pflege

Bei Verschmutzung die Linse und das Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.

Technische gegevens

Netspannung: 220-240 V-,